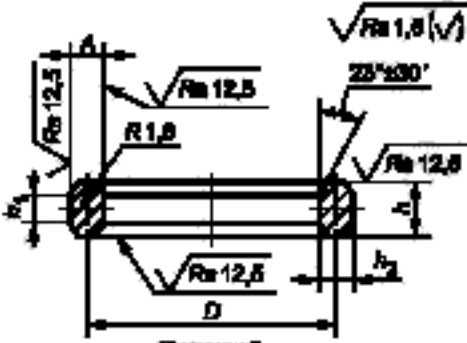
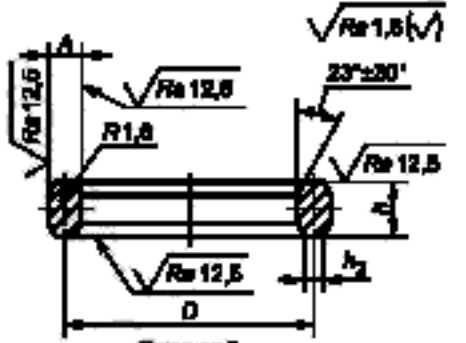


Поправка к ГОСТ Р 53561—2009 Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, литовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Раздел 3. рисунок 3</p>	 <p style="text-align: center;">Рисунок 3</p>	 <p style="text-align: center;">Рисунок 3</p>
<p>Пункт 4.2</p>	<p>Прокладки допускается изготавливать</p>	<p>Прокладки допускается изготавливать</p>
<p>Пункт 4.1.1</p>	<p>Сопоставление значений номинальных давлений для прокладок к фланцам по ГОСТ 12815 и фланцам по ИСО 7005-1 [1] приведена в приложении А</p>	<p>Соответствие значений номинальных давлений для прокладок к фланцам по ГОСТ 12815 и фланцам по ИСО 7005-1 [1] приведено в приложении А</p>
<p>Приложение А. Заголовок</p>	<p>Сопоставление значений</p>	<p>Соответствие значений</p>